

### CARACTÉRISTIQUES

- Une source d'alimentation KNX de 160 mA, avec sortie auxiliaire de 29 VDC.
- Tension d'alimentation de 110-240VAC 50/60 Hz.
- Génération de l'alimentation du système KNX (avec indicateur LED).
- Protection contre court-circuits et surcharges.
- Bouton de reset et LED d'état de surcharge.
- Protocole KNXnet/IP tunneling (jusqu'à 5 connexions simultanées).
- Longueur maximum de APDU de 254 bytes.
- Ethernet 10/100 BaseT IP avec prise RJ45.
- 1 bloc de sorties configurables comme: canaux de volets roulant (jusqu'à 2), sorties individuelles (jusqu'à 4) et ventilo convecteur de 2 tubes (jusqu'à 1)
- Sorties aptes pour charges capacitives, maximum 140 µF.
- Contrôle manuel des sorties au moyen de la télécommande à distance.
- 6 entrées analogiques-numériques.
- Contrôle de climat de jusqu'à 4 pièces.
- Temporisation sur les sorties.
- 20 fonctions logiques.
- Horloge avec support NTP.
- Sauvegarde de données complète en cas de panne d'alimentation.
- BCU KNX intégré (TP1-256).
- Dimensions 67 x 90 x 79 mm (4,5 unités rail DIN).
- Montage sur rail DIN selon IEC 60715 TH35), avec pince de fixation.
- Conforme aux directives CE UKCA RCM (marques sur le côté droit du dispositif).

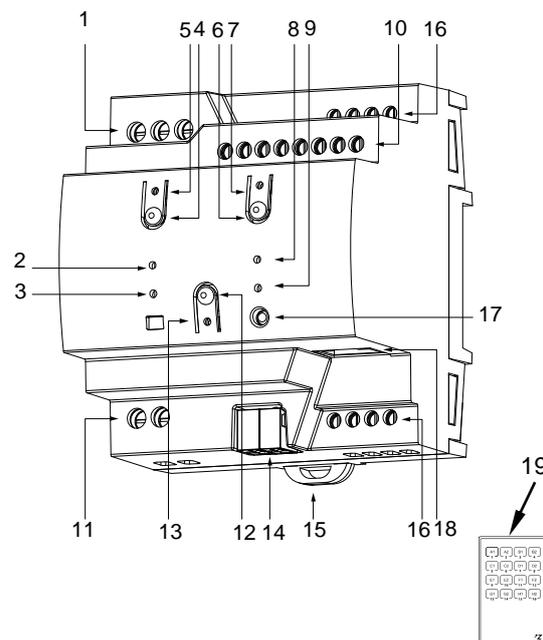


Figure 1: ALLinBOX 46

1. Alimentation	2. LED d'alimentation	3. LED de surcharge	4. Bouton reset	5. LED reset
6. Bouton de réinitialisation IP de fabrique	7. LED de réinitialisation IP de fabrique	8. LED de Ethernet	9. LED de bus KNX	10. Entrées analogiques/numériques.
11. Sortie d'alimentation auxiliaire	12. Bouton de programmation/test	13. LED de programmation/test	14. Connecteur KNX	15. Pince de fixation
16. Sorties	17. Entrée IR	18. Connecteur Ethernet	19. Télécommande IR (non incluse, réf. 9900024)	

**BOUTON DE TEST DE PROGRAMMATION:** Appui court pour entrer dans mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif entrera en mode sûr. Si le bouton est maintenu appuyé durant plus de trois secondes, le dispositif passera en mode test.

**BOUTON DE RÉINITIALISATION:** appui long pour réaliser une réinitialisation complète de toute la ligne de bus et la sortie auxiliaire. Il est recommandé de le maintenir appuyé au moins 5 secondes pour vérifier la réinitialisation complète des tous les dispositifs de la ligne.

**LED DE TES/PROGRAMMATION:** indique que l'appareil est en mode programmation (couleur rouge). Quand l'appareil entre en mode sûr, il clignote en rouge avec une période de 0,5 sec. Le mode test est indiqué par la couleur verte. Pendant le démarrage (réinitialisation ou alimentation du dispositif), s'il n'est pas en mode sûr, elle clignote en bleu.

**LED D'ALIMENTATION:** indique l'état d'alimentation du dispositif (couleur verte: fonctionnement correct; LED éteinte: faute d'alimentation principale; clignotante verte: court-circuit sur la sortie du bus KNX).

**LED DE SURCHARGE :** indique les états de surcharge sur la ligne KNX ou la sortie d'alimentation auxiliaire (rouge fixe: existe surcharge sur la sortie de la source\*; clignotant rouge: coupure pour surcharge/court-circuit de la sortie KNX et/ou sortie d'alimentation auxiliaire\*.)

\*Réduisez le nombre d'appareils sur la ligne KNX et/ou sur la sortie additionnelle jusqu'à ce que la consommation totale ne dépasse pas celle indiquée pour chaque ligne.

**Led indicateur KNX:** indique que le dispositif est alimenté au travers du bus KNX (couleur verte).

**Led de Ethernet:** indique que le dispositif est connecté à Ethernet avec direction IP assigné (couleur verte).

**LED DE RESET:** indique qu'il s'est passé une réinitialisation du système KNX au moyen du bouton correspondant (clignotant rouge). Pour mener à bien une réinitialisation de la ligne du bus, il faut appuyer sur le bouton reset (il est recommandé de maintenir le bouton appuyé pendant au moins 5 secondes pour assurer une réinitialisation complète de tous les dispositifs de la ligne). Pendant l'appui, la LED reset clignotera légèrement (en rouge).

**LED DE RÉINITIALISATION IP DE FABRIQUE:** indique que le dispositif vient d'exécuter une réinitialisation de IP de fabrique (couleur rouge). Pour réinitialiser l'interface KNX IP il faut appuyer le bouton de réinitialisation IP du dispositif pendant au moins 3 secondes.

**CONTRÔLE MANUEL:** Pour réaliser le contrôle manuel du dispositif il est nécessaire la télécommande IR (Ref. 9900024), non incluse. Lorsque le dispositif est en mode Test On, le contrôle manuel se réalise en appuyant sur les boutons correspondants de la télécommande IR (pointer l'émetteur de la télécommande vers l'entrée IR du ALLinBOX 46).

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
CONCEPT		DESCRIPTION
Type de dispositif		Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique
Alimentation externe	Tension	110-240 VAC 50/60 Hz FP=0,5
	Consommation maximale	150 mA @ 110 VAC / 75 mA @ 230 VAC
Sortie KNX	Tension (typique)	29 V DC TBTS (avec bobine KNX intégrée)
	Courant nominal maximum (I <sub>BUS</sub> )	160 mA
	Type de connexion	Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø
Sortie additionnelle	Tension	29 V DC TBTS
	Courant nominal maximum (I <sub>AD</sub> )	I <sub>AD</sub> + I <sub>BUS</sub> ≤ 250 mA
Température de travail		-5 .. +45 °C
Température de stockage		-20 .. +55 °C
Humidité relative de fonctionnement		5 .. 95 %
Humidité de stockage		5 .. 95 %
Caractéristiques complémentaires		Classe B
Classe de protection / Catégorie de surtension		II / III (4000 V)
Type de fonctionnement		Fonctionnement continu
Type d'action du dispositif		Type 1
Période de sollicitations électriques		Long
Grade de protection / Grade de contamination		IP20 / 2, (milieu propre)
Installation		Dispositif indépendant pour montage dans les tableaux électriques sur rail DIN (IEC 60715)
Intervalles minimums		Pas nécessaires
Temps de back-up en cas de perte d'alimentation		110 ms
Courant maximum avant avertissement de surcharge		300 mA
Réponse en cas de panne du bus KNX		Récupération des données selon configuration
Réponse en cas de retour du bus KNX		Récupération des données selon configuration
Indicateur de marche		(voir page 1)
Poids		300 g
Indice CTI de la PCB		175 V
Matériel enveloppant / Temp. de test de pression à bille		PC FR V0 libre de halogènes / 75°C (carcasse) - 125°C (bornes)

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXION DE L'ALIMENTATION EXTERNE		
CONCEPT		DESCRIPTION
Fusible de protection d'alimentation	Tension	110-240 VAC 50/60 Hz
	Intensité	4 A
	Type de réponse	F (réponse rapide)
Méthode de connexion		Bornier à vis (max 0,5 Nm)
Section de câble		1,5-4 mm <sup>2</sup> (IEC) / 26-10 AWG (UL)

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXION DE SORTIE D'ALIMENTATION AUXILIAIRE		
CONCEPT		DESCRIPTION
Méthode de connexion		Bornier à vis (max 0,5 Nm)
Section de câble		1,5-4 mm <sup>2</sup> (IEC) / 26-10 AWG (UL)

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXIONS DES SORTIES		
CONCEPT		DESCRIPTION
Nombre de sorties		4
Type de sortie / Type de déconnexion		Sorties libres de potentiel au travers des relais bistables avec pré-contact en Tungstène.
Capacité de commutation par sortie		AC 16(6) A @ 250 VAC (4000 VA) DC 7 A @ 30 VDC (210 W)
Charge maximale par sortie	Résistive	4000 W
	Inductive	1500 VA
Courant maximum transitoire		800 A/200 µs 165 A/20 ms
Commutation de différentes phases		Possibilité de connecter des phases différentes sur les sorties des canaux voisins Il n'est pas permis de connecter des sources d'alimentation d'ordre TBTS avec NON TBTS sur le même bloque
Courant Max		40 A
Courant max par sortie		16 A
Protection contre court-circuit		Non
Protection contre surcharges		Non
Protection de surtension		Non
Méthode de connexion		Bornier à vis (max 0,4 Nm)
Section de câble		0,5-2,5 mm <sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Sorties par commun		1
Temps maximum de réponse		10 ms
Vie utile mécanique (cycles min.)		3 000 000
Vie utile électrique (cycles min.) <sup>1</sup>		100000 @ 8 A / 25000 @ 16 A (VAC)

<sup>1</sup> Les valeurs de vie utile peuvent varier selon le type de charge.

## SCHEMA DE CÂBLAGES

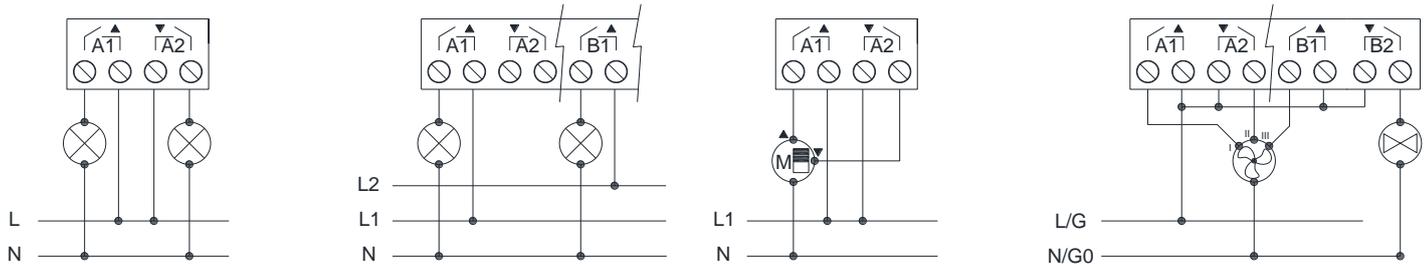


Figure 2: Exemples de connexions (de gauche à droite et de haut en bas): 2 charges, 2 charges sur différentes phases, volet, ventilateur avec 3 vitesse et vannes tout oui rien pour *fan coil* de deux tubes.

⚠ Pour être sûrs de l'état prévu des relais, veuillez brancher le bus KNX au dispositif avant d'alimenter le circuit de puissance.

Le ventilateur et les vannes à connecter doivent avoir la même tension nominale d'alimentation.


SPÉCIFICATIONS ET CÂBLAGE DES ENTRÉES	
CONCEPT	DESCRIPTION
Nombre d'entrées	6
Entrées par commun	3
Tension de travail	3,3 VDC sur le commun
Courant de travail	1 mA @ 3,3 VDC (pour chaque entrée)
Type de contact	Contacts libres de potentiel
Méthode de connexion	Bornier à vis (max 0,4 Nm)
Section de câble	0,5-2,5 mm <sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Longueur maximale de câblage	30 m
Longueur de la sonde NTC	1,5 m (extensible jusqu'à 30 m)
Précision NTC (à 25 °C) <sup>2</sup>	±0,5 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Temps maximum de réponse	10 ms

<sup>2</sup> Pour sondes de température Zennio.

## BRANCHEMENT DES ENTRÉES


N'importe quelle combinaison des **accessoires** suivants est permise sur les entrées:

### Sonde de Température\*\*

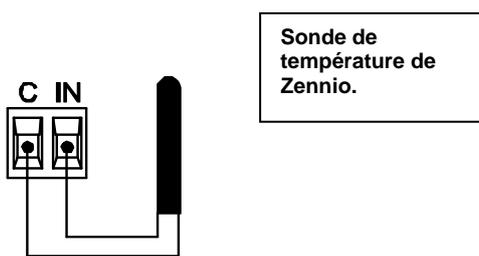

Sonde de température de Zennio.


### Détecteur de Mouvement

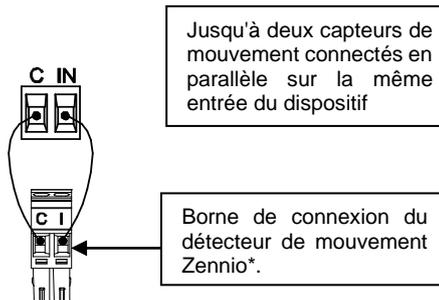

Jusqu'à deux capteurs de mouvement connectés en parallèle sur la même entrée du dispositif

Borne de connexion du détecteur de mouvement Zennio\*.

### Interrupteur/Capteur /Bouton poussoir



\* Dans le cas du détecteur ZN1IO-DETEC-P, placez le micro interrupteur 2 dans la **position Type B**.

\*\* La sonde de température peut être de chez Zennio ou une sonde NTC avec sa résistance connue pour trois points de l'intervalle [-55, 150°C].

⚠ Il n'est pas permis la connexion des bornes communes entre dispositifs.

## INSTALLATION ET CONNEXION

- L'installation de ce dispositif doit être, exclusivement, sur un rail DIN de 35 mm, dans un boîtier de dérivation ou dans un tableau électrique.
- Assurez la ventilation suffisante pour prévenir que la température dépasse les limites indiquées.
- L'alimentation principale doit être branchée sur les bornes L, N et terre.
- La ligne de sortie avec bobine intégrée KNX doit être connectée via un connecteur standard KNX.
- La connexion de la sortie supplémentaire doit respecter la polarité indiquée sur la carcasse.

Fixer le ALLinBOX 46 sur le rail DIN:


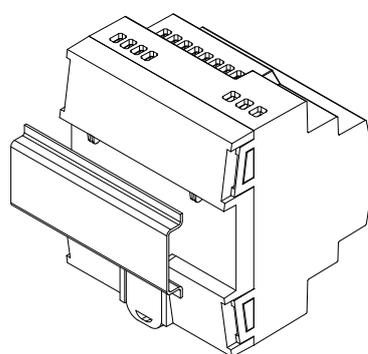


Figure 3: Montage de ALLinBOX 46 sur rail DIN

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES



- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- L'installation doit être dotée d'un dispositif qui assure un sectionnement omnipolaire. Par sécurité il est conseillé d'installer un disjoncteur magnéto-thermique, celui-ci doit être ouvert avant de manipuler le dispositif.
- Le dispositif est doté d'un fusible de protection qui, en cas d'activation, ne peut être réenclenché ni changé sauf par le service technique de Zennio.

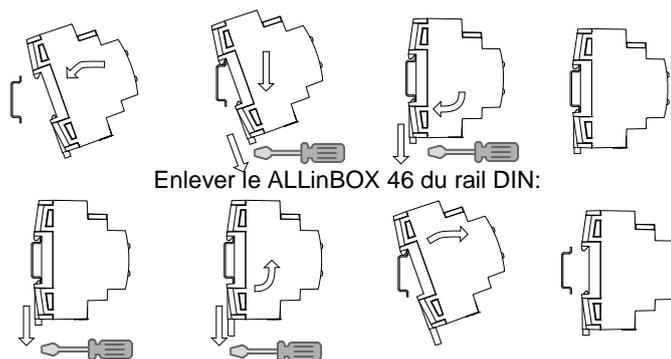

- Le dispositif dispose d'un transformateur de sécurité résistant aux court-circuits.



- Une fois le dispositif installé (dans l'armoire électrique ou une boîte à encastrer), il ne doit pas être accessible depuis l'extérieur.

- Dispositif d'utilisation en intérieur

- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre matériel durant son fonctionnement.



- Le symbole RAEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <http://zennio.com/normativa-raee>.
- Ce dispositif inclut un programme avec des licences spécifiques. Pour plus de détails, consulter <http://zennio.fr/licences>.