


CARACTERÍSTICAS

- No necesita alimentación externa.
- Sensor de temperatura con función termostato.
- Display de 128 x 64 pixels, 1.8", retro-iluminado.
- Superficie táctil en áreas delimitadas.
- 2 entradas analógico/digitales (opto-acopladas).
- Receptor de infrarrojos con mando específico.
- Anclaje magnético.
- BCU-KNX integrada.
- Perfil muy fino (11 mm.)
- Conforme a las directivas CE.

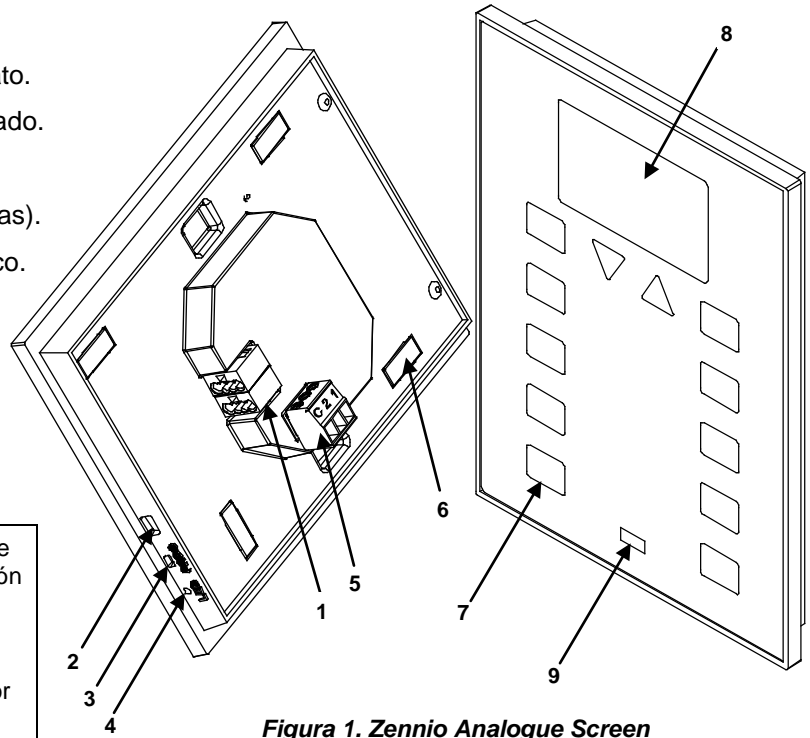

1. Conexión bus KNX	2. Sensor de temperatura	3. Botón de programación
4. LED de programación	5. Entradas (analógico /digitales)	6. Imán
7. Zona pulsación táctil	8. Display	9. Receptor infrarrojo

Figura 1. Zennio Analogue Screen

Botón de programación: permite seleccionar el modo programación. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de bus fuerza al aparato a colocarse en "modo seguro".

LED: indica que el aparato está en modo programación. Cuando el aparato entra en modo seguro parpadea con un periodo de 0,5seg.

ESPECIFICACIONES GENERALES



CONCEPTO		DESCRIPCIÓN
Tipo de dispositivo		Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico
Alimentación KNX	Tensión de operación	29V DC típicos
	Margen de tensión	21...31V DC
	Consumo	17mA máximo
	Tipo de conexión	Conector estándar de bus para TP1; 0,80 mm ² de sección.
Alimentación externa		No
Temperatura de trabajo		0° C a +45° C
Temperatura de almacenamiento		-20° C a +60° C
Humedad relativa		30 a 85% RH (Sin condensación)
Humedad relativa de almacenamiento		30 a 85% RH (Sin condensación)
Características complementarias		Clase B
Categoría de inmunidad a sobretensión		III
Tipo de funcionamiento		Funcionamiento continuo
Tipo de acción del dispositivo		Tipo 1
Periodo de solicitaciones eléctricas		Largo
Número de ciclos automáticos por acción automática		100.000 ciclos
Grado de contaminación		IP20, ambiente limpio
Montaje		Dispositivo de control de montaje independiente. En posición vertical con la sonda de temperatura hacia abajo. Anclaje magnético. Ver esquema de montaje

Espaciados mínimos	Alejar de fuentes de calor/frío y corrientes de aire para evitar medidas erróneas del sensor de temperatura.
Respuesta a fallo tensión de bus	Salvado completo
Respuesta en caso de restauración de la alimentación de bus	Se restauran los valores anteriores al fallo de bus
Indicadores de estados	Varios en zonas táctiles y display según programación.
Accesorios	Mando a distancia, 24 teclas (opcional)
Índice CTI de la PCB	175V
Material de la carcasa	PC+ABS FR V0 Libre de halógenos
Peso	Aprox. 250 gr.



CONEXIONADO DE ENTRADAS	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Entradas por común	2
Método de aislamiento	Acoplador óptico
Tensión de entrada	+5VDC para el común (proporcionada por el dispositivo, no conectar en ningún caso tensiones externas)
Corriente de entrada	1,0mA a 5VDC por cada entrada
Impedancia de entrada	Aprox. 3,3kΩ
Tipo de switch	Contactos libres de potencial entre entrada y común
Método de conexión	Bloque de terminales, tornillo
Longitud de la sonda NTC	1,5m. (extensible hasta 30m.)
Exactitud NTC (a 25°C)	0,5°C
Precisión en la medida de la temperatura	0,1°C
Longitud de cableado máxima	30m.
Sección de cable	0,15 mm ² a 1 mm ²
Tiempo de respuesta	Máximo 10ms.

ESQUEMA DE MONTAJE Y CONEXIONES

Paso 1: Colocar la chapa metálica en la caja de mecanismos estándar redonda o cuadrada, utilizando los propios tornillos de la caja.

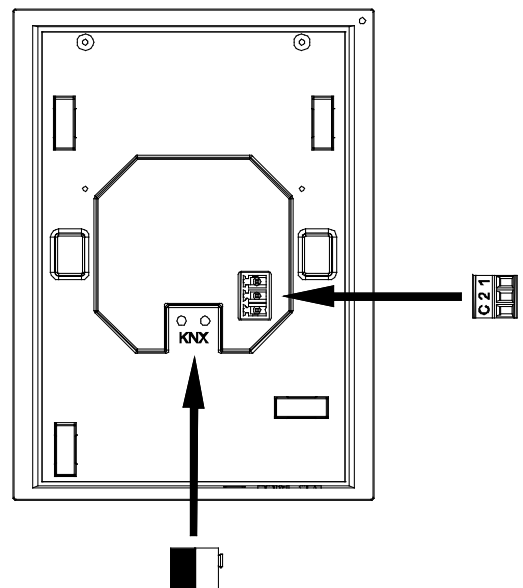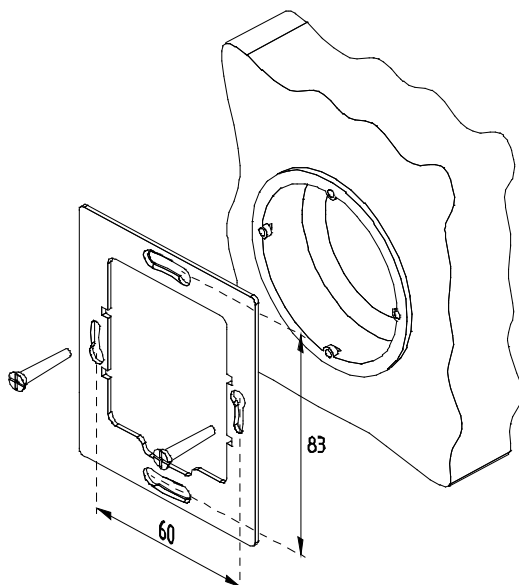

Paso 2: Conectar el bus KNX en la parte trasera de ZAS, así como la clema de las entradas.

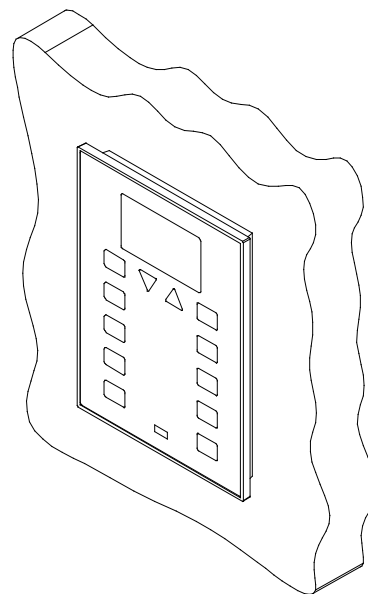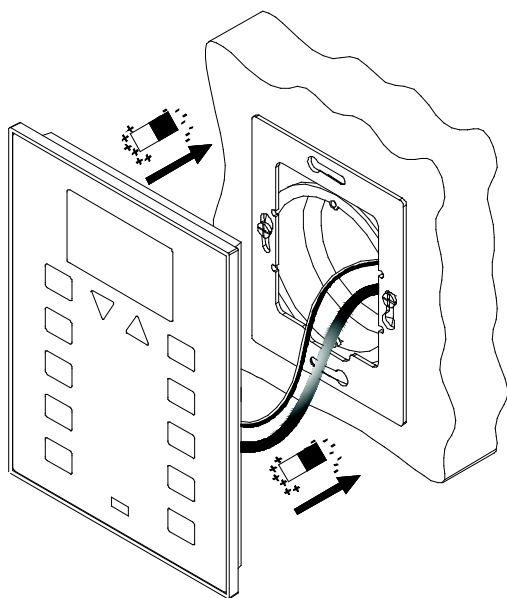


Paso 3: Una vez conectado el bus KNX y las entradas, encajar ZAS en la plataforma metálica. El dispositivo queda fijo gracias a la acción magnética de los imanes

Paso 4: Verificar que en la vista lateral, superior e inferior lo único que se aprecia es el perfil de ZAS, creando un estético efecto visual.

CONEXIONES DE LAS ENTRADAS

Se permite cualquier combinación en las entradas entre los siguientes **accesorios**:

Sonda de temperatura



Referencias sondas de temperatura:

ZN1AC-NTC68E
ZN1AC-NTC68F
ZN1AC-NTC68S
ZAC-SQAT-W/S/A

Sensor de Movimiento*




Hasta dos sensores de movimiento conectados en paralelo en la misma entrada del dispositivo

Terminal de conexión del sensor de movimiento.

Referencia sensor:
ZN1IO-DETEC
ZN1IO-DETEC-N
ZN1IO-DETEC-X
ZN1IO-DETEC-P⁽¹⁾

Interruptor/Sensor



*El sensor de movimiento solo podrá utilizarse como entrada para el programa de aplicación Roll-ZAS

(1) El micro interruptor 2 del sensor ZN1IO-DETEC-P tiene que encontrarse en **posición Type A** para que funcione de forma correcta.

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR DE TEMPERATURA, RELOJ INTERNO E INFRARROJOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA	
Rango de medida	0°C a 60°C
Resolución máxima del sensor	0,1°C
Tolerancia a 25°C	2 % (±0,5°C)
RELOJ INTERNO	
Resolución del reloj interno	1 minuto
Precisión	50 ppm
Ajuste de fecha y hora	Manual, mediante configuración en pantalla o automático mediante telegrama desde el bus KNX (instalaciones con reloj)
Reacción en caso de fallo de alimentación	El reloj interno guarda la última hora mostrada antes del fallo
Reacción en caso de retorno de la alimentación	El reloj interno recupera la última hora mostrada en el display antes del fallo

RECEPTOR INFRARROJOS


Frecuencia de portadora receptor IR	38kHz
Distancia de alcance	8m. en la perpendicular (90°)
Apertura angular máxima	130° (desde 25° hasta 155°)

CALIBRACIÓN


Es necesaria una calibración del dispositivo una vez que se descarga el programa de aplicación correspondiente.

Para ello, basta seguir las indicaciones de pulsación que aparecen en el display (ver secuencia en la siguiente figura). Los LEDs correspondientes a cada zona táctil se iluminan de forma consecutiva para facilitar el proceso

La calibración puede ser realizada en cualquier momento, siempre que se habilite la opción correspondiente al parametrizar el dispositivo, desde el menú.

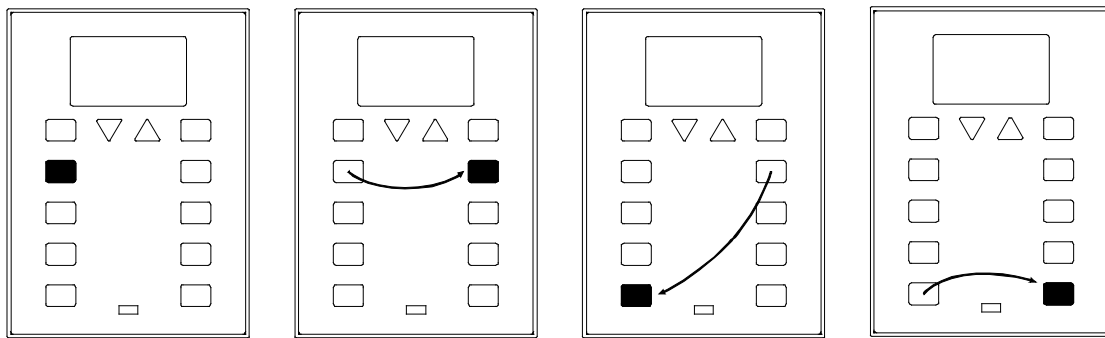

COTAS PRINCIPALES

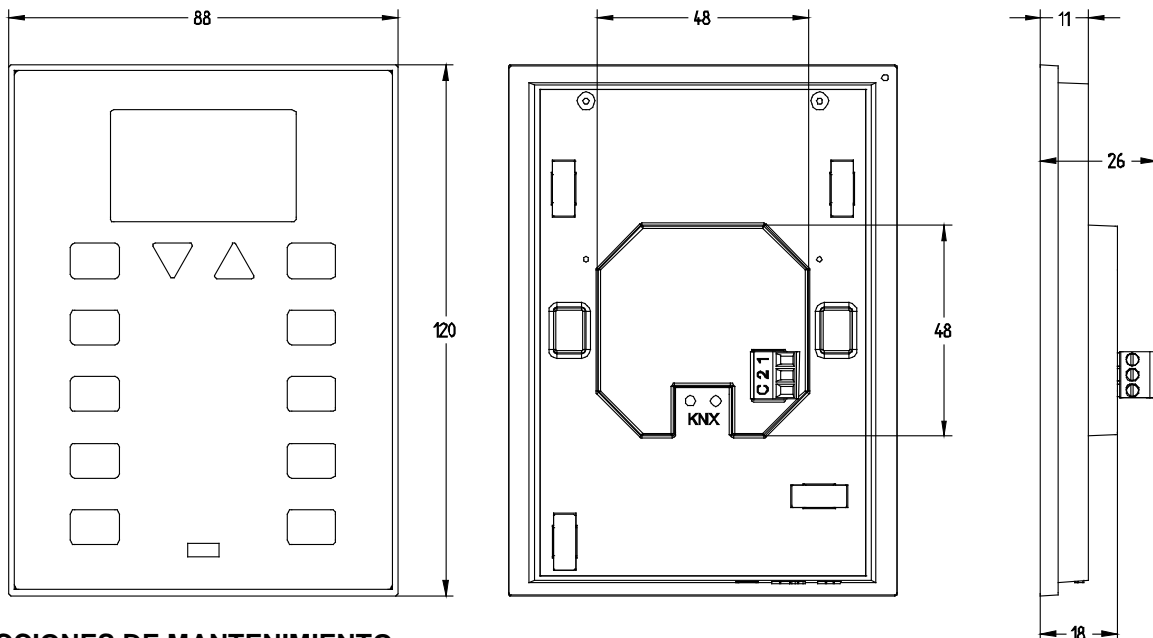

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- No utilizar alcohol, aerosoles ni productos disolventes o abrasivos en la superficie de la pantalla.
- Para conseguir una superficie limpia, se aconseja utilizar un paño limpio, suave y ligeramente húmedo.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El equipo debe ser instalado y ajustado únicamente por electricistas cualificados y siguiendo las regulaciones aplicables de prevención de accidentes.
- No conectar a la tensión principal (230 V) u otros voltajes externos. Conectar a un voltaje externo puede poner en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX.
- Se debe asegurar durante la instalación que hay el suficiente aislamiento entre los conductores del voltaje principal de 230 V y los conductores del bus o sus extensiones.
- No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser eliminado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <http://zennio.com/normativa-raee>

