


COMMENT SAVOIR S'IL EST POSSIBLE DE CONTROLER UN SYSTEME DAIKIN AVEC LES PASSERELLES ZENNIO?

1. Identifier les modèles des **unités intérieures** à contrôler.

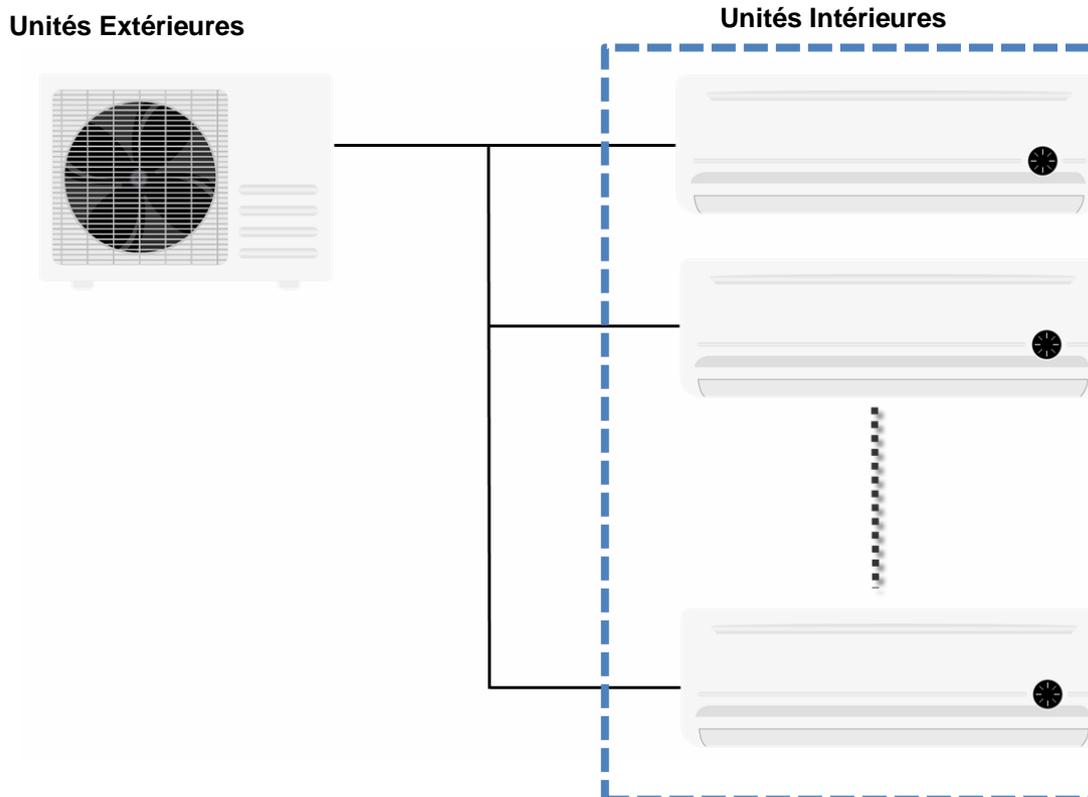

2. Pour chercher le modèle de l'unité intérieure dans la table de compatibilité, il faut prendre en compte les **caractères correspondants au modèle**. Les exemples suivants montrent la manière de chercher en fonction des unités intérieures :

	Code de l'unité intérieure	/	Code catalogue		Modèle sur le tableau
Daikin Résidentielle	FTXG20LV1BS		FTXG20LS	→	FTXG-LS
	FTX35KV1B		FTX35K	→	FTX-K
	FTXS35K2V1B		FTXS35K	→	FTXS-K
Daikin SKY	FFQ25C2VEB		FFQ25C	→	FFQ-
Daikin VRV	FXFQ32A2VEB		FXFQ32A	→	FXFQ-

3. **Consulter les tables de compatibilités** qui suivent et vérifier que ce modèle est compatible avec KLIC-DD ou KLIC-DI.

Si votre unité intérieure Daikin n'est pas dans cette liste, contactez le **Support Technique de Zennio** <http://support.zennio.com>

NOTE : Cette édition reprend la table avec les dernières compatibilités définies pour le KLIC-DD avant l'arrêt de sa fabrication. Nous avons continué d'ajouter des unités compatibles avec la version actuelle du produit, que vous pourrez trouver dans le lien suivant ([Table du KLIC-DD v3](#)). Il est très probable que les unités incluses dans cette table soient aussi contrôlables avec le KLIC-DD, mais comme nous ne les avons pas pu tester, car le produit n'est plus fabriqué, nous ne pouvons le garantir, donc, le client devra en faire le test lui-même..

COMPATIBILITE DES UNITES INTERIEURES DAIKIN AVEC KLIC-DD

LIGNE	MODELE DE L'UNITE INTERIEURE DAIKIN
Unité Murale Ururu	CTXU-G
Unité Murale Ururu Sarara	FTXR-E FTXZ-N
Unité Murale Inverter	CTXS-K ** FTXS20/25K ** FTXS35/42/50K FTXS-J/G/B/C/D/E/F FTKS-J/G/B/C/D/E/F FTXD-D/BVM FTKD-D/BVM FTXE-BVM FTKE-BVM FTN-E/F/J FTYN-E/F/J FTXL-G FTXM-M FTX-GV/KV FTK-F/GV/BVM FTX-JV/K ** FTK-JV ** FTXN-KVJU FTKN-KVJU FTXN-JEVJU/KEVJU** FTKN-JEVJU/KEVJU ** TX-25/ 35 ATXS-G/E ATX-E ATX-JV/GV1B **
Mural Non Inverter	FT-JV1A/GAVEA FTY-GAV1A
Console carrossée	FVXS-F FVKS-F
Unité de type flexi	FLXS-B FLKS-B FLX-A FLK-A
Plafonnier encastré gainable	FDXS-C/E FDKS-C/E CDXS-C CDKS-C
Emura	FTXG-E/JW/JS/JA/LW/LS FTXJ-L/MS/MW CTXG-E ATXG-E
Nexura	FVXG-K

** Pour pouvoir contrôler ces machines, il faut installer une carte additionnelle avec connecteur S21 Contactez votre fournisseur Daikin

COMPATIBILITE DES UNITES INTERIEURES DAIKIN AVEC KLIC-DI

LIGNE	UNITE INTERIEURE DAIKIN KLIC-DI VRV	UNITE INTERIEURE DAIKIN KLIC-DI SKY
Cassette encastrable 2 voies	FXCQ-	
Cassette encastrable 4 voies	FXZQ-	FFQ- FHC- FHYC- FHYCP-
Cassette encastrable corner	FXKQ-	FHK- FHYK-
Plafonnier apparent	FXUQ-	FUQ- FUY-
Cassette à voie de soufflage circulaire	FXFQ-	FCQ- FCQG- FCQHG-
Cassette à voie de soufflage circulaire - Commercial Multi Système		FMCQ- FMDQ-
Plafonnier apparent	FXHQ-	FHQ- FHQG- FH- FHY-
Plafonnier encastré		FHB- FHYB-
Plafonnier encastré gainable et basse pression	FXDQ-	FDXS-F FDYB-
Plafonnier encastré gainable moyenne pression		FDYM-
Plafonnier encastré gainable haute pression	FXMQ-	FDQ- FDEQ- FD- FDY-
Gainable	FXSQ-	FBQ- FDBQ- ADEQ- FBK- FHYBP-
Console non carrossé	FXNQ- FXLQ-	FNQ- FVQ- FV- FVY-
Unité murale	FXAQ-	FAQ- FA- FAY-