


WIE ERKENNE ICH, OB EIN DAIKIN SYSTEM MIT ZENNIO-GATEWAYS GESTEUERT WERDEN KANN?

1. Identifizieren Sie das Modell der Inneneinheit des Daikin Systems.

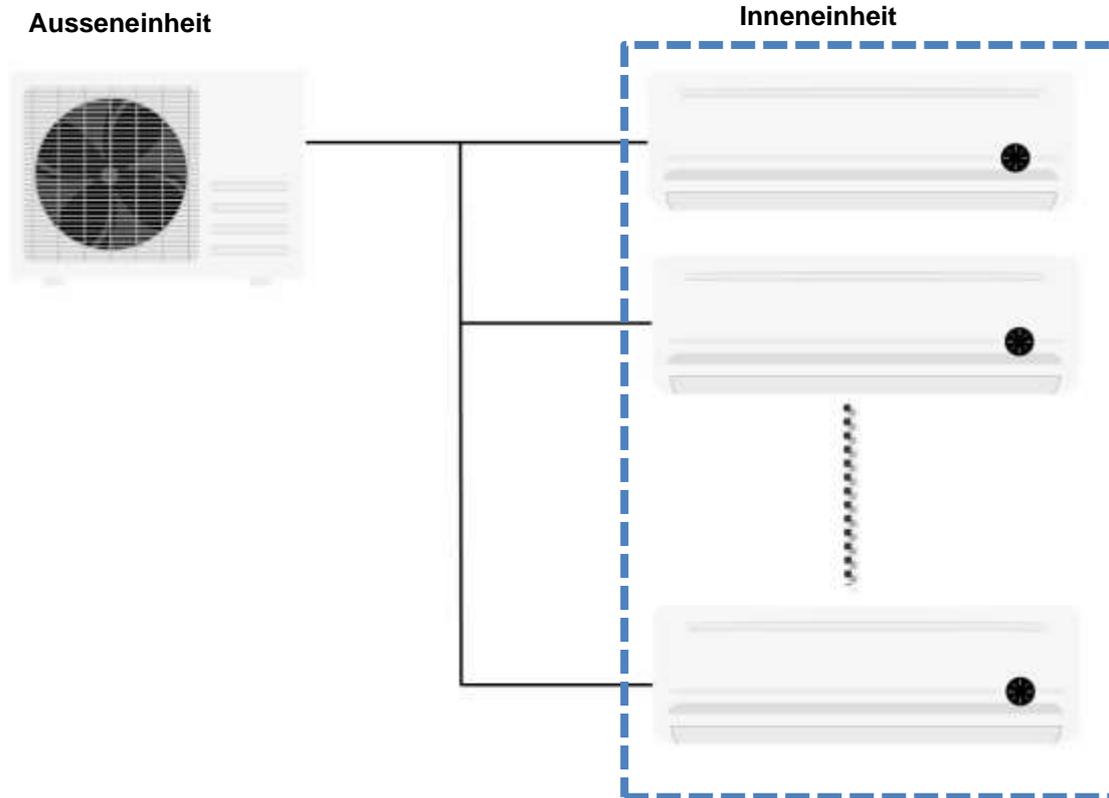

2. Beachten Sie die Buchstaben in der Typenbezeichnung der Inneneinheit. Anbei ein kleines Beispiel:

	Modellbezeichnung Inneneinheit	/	Typbezeichnung Produktkatalog		Modell in der Kompatibilitätstabelle
Daikin Residential	FTXG20LV1BS		FTXG20LS	→	FTXG-LS
	FTX35KV1B		FTX35K	→	FTX-K
	FTXS35K2V1B		FTXS35K	→	FTXS-K

3. Finden Sie das entsprechende Modell in der Kompatibilitätstabelle und prüfen Sie, ob das Modell mit dem KLIC-DD v3 kompatibel ist.

Falls sich ein Gerätemodell nicht in der Korrespondenzliste befindet, kontaktieren sie bitte unseren **Technischen Support** unter <http://support.zennio.com>

KOMPATIBLE DAIKIN-INNENEINHEITEN MIT KLIC-DD v3

LINIE	MODELL INNENEINHEIT
Ururu Multi	CTXU-G
Ururu Sarara	FTXR-E FTXZ-N
Wandmontage Inneneinheit Inverter	CTXS-K ** CTXA-AW/AS/AT*** CTXA-BS/BT/BB*** FTXS20/25K ** FTXS35/42/50K FTXS-J/G/B/C/D/E/F FTKS-J/G/B/C/D/E/F FTXD-D/BVM FTKD-D/BVM FTXE-BVM FTKE-BVM FTN-E/F/J FTYN-E/F/J FTXL-JV **/G FTXLS-K3 FTX-J3 **/GV/KV/KN FTK-F/GV/BVM FTX-JV/K ** FTK-JV ** FTXN-KVJU FTKN-KVJU FTXN-JEVJU/KEVJU** FTXK-AW/AS FTKN-JEVJU/KEVJU ** FTXA-AW/AS/AT*** FTXA-BS/BT/BB*** FVXM-F FTXTA-AW*** FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K ATXC-B ATXS-G/E ATXS20-25K** ATXS35-50K ATXM-M/N ATXM-R***

Wandmontage Inneneinheit Inverter	ATXL-JV ATXP-K3/L/M ATXF-A/C ATX-E/J3/KV ATX-JV/GV1B **
Wandmontage Inneneinheit Kein Inverter	FT-JV1A/GAVEA FTY-GAV1A
Truhengerät	CVXM-A*** FVXM-A*** FVXS-F FVKS-F
Flexi-Gerät	FLXS-B FLKS-B FLX-A FLK-A
Flache Kanalanschlußgeräte Serie	FDXS-C/E FDKS-C/E CDXS-C CDKS-C
Comfora	FTXP-K3/L/M
Emura	FTXG-E/JW/JS/JA/LW/LS FTXJ-L/MS/MW CTXG-E ATXG-E
Nexura	FVXG-K
Perfera	CTXM-M/N CTXM-R*** FTXM-M/N FTXM-R***
Sensira	FTXC-B FTXF-A/B/C

** Um diese Einheiten zu steuern wird eine zusätzliche Platine mit S21 Anschluß benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihre Daikin Vertretung.

*** Um diese Einheiten zu steuern ist ein zusätzliches Kabel / Adapter (EKRS21) für den S21-Anschluss erforderlich.. Bitte kontaktieren Sie Ihre Daikin Vertretung.

ANHANG I: KOMPATIBLE VERDRAHTETE STEUERUNGEN MIT KLIC-DD v3

VERDRAHTETES STEUERUNGSMODELL
BRC073
BRC073A1
BRC073A7